



ADAP Elektrik sh.p.k

CATALOGO PRODOTTI
PRODUCT CATALOG

AVVIATORE PER GRUPPI
ANTINCEDIO A NORME
UNI EN 12845

UNI EN 12845

STARTERS FOR FIRE-FIGHTING GROUPS

www.adapelektrik.net

**AVVIATORE DIRETTO TRIFASE PER POMPA PRINCIPALE IN GRUPPI ANTINCENDIO A NORME UNI 12845 (INTEGRA LA NORMA UNI 10779)
UNI EN 12845 NORMES THREE-PHASE DIRECT STARTER FOR MAIN PUMP OF FIRE-FIGHTING GROUPS (IN ACCORDANCE WITH UNI 10779 NORMS)**

ADAP-ADT

Descrizione:

- Armadio in materiale metallico, IP55, di dimensioni adeguate
- Interruttore bloccoporta di portata adeguata;
- Trasformatore 400V/24V per alimentazione circuito ausiliario, completo di fusibili di protezione;
- Base porta fusibile di portata adeguata;
- Contattore di portata adeguata;
- Scheda elettronica modello EPM-E come da specifiche riportate in allegato;
- Trasformatore amperometrico;
- Batteria tampone;
- Selettore 0-1 a chiave;
- Cablaggio e morsettieria;
- Schema elettrico
- Dichiarazione di conformità.
- Alimentazione 400V (3F+N) 50 - 60Hz
- Il software del quadro può essere sia in lingua Italiano— Inglese— Francese è deve essere specificato al momento dell'ordine.
- La grafica può essere personalizzata su Vostra richiesta.

Description:

- Metal cabinet, IP55, of adequate size
- Door lock switch with adequate capacity;
- 400V / 24V transformer for auxiliary circuit supply, complete with protection fuses;
- Fuse holder base with adequate capacity;
- Contactor with adequate capacity;
- Electronic card model EPM-E as per the specifications given in the annex;
- Amperometric transformer;
- Backup battery;
- Key selector 0-1;
- Wiring and terminal board;
- Declaration of conformity
- Electric layout
- Power supply 400V (3F + N) 50 - 60Hz
- The software of the framework can be in both Italian-English-French language and must be specified when ordering.
- The graphics can be customized on your request.



Codice Code	Potenza Indicativa a 400V Power at 400V		Dimensione Dimensions
	<i>Hp</i>	<i>kW</i>	<i>mm</i>
ADT00750	10	7,5	500x400x200
ADT01100	15	11	500x400x200

**AVVIATORE DIRETTO TRIFASE STELLA TRIANGOLO PER POMPA PRINCIPALE
IN GRUPPI ANTINCENDIO A NORME UNI 12845 (INTEGRA LA NORMA
UNI 10779)**

**UNI EN 12845 NORMES THREE-PHASE STAR-DELTA STARTER FOR MAIN PUMP OF
FIRE-FIGHTING GROUPS (IN ACCORDANCE WITH UNI 10779 NORMS)**


ADAP-ASTT

Descrizione:

- Armadio in materiale metallico, IP55, di dimensioni adeguate;
- Interruttore bloccoporta di portata adeguata;
- Trasformatore 400V/24V per alimentazione circuito ausiliario, completo di fusibili di protezione;
- Base porta fusibile di portata adeguata;
- Contattore di linea di portata adeguata;
- Contattore di triangolo di portata adeguata;
- Contattore di stella di portata adeguata;
- Scheda elettronica modello EPM-E come da specifiche riportate in allegato;
- Trasformatore amperometrico;
- Batteria tampone;
- Selettore 0-1 a chiave;
- Cablaggio e morsettieria;
- Schema elettrico
- Dichiarazione di conformità.
- Alimentazione 400V (3F+N) 50 - 60Hz
- Il software del quadro può essere sia in lingua Italiano— Inglese— Francese è deve essere specificato al momento dell'ordine.
- La grafica può essere personalizzata su Vostra richiesta.

Description:

- Cabinet in metal material, IP55, of adequate size;
- Door lock switch with adequate capacity;
- 400V / 24V transformer for auxiliary circuit supply, complete with protection fuses;
- Fuse holder base with adequate capacity;
- Line contactor with adequate capacity;
- Triangle contactor with adequate capacity;
- Star contactor of adequate capacity;
- Electronic card model EPM-E as per the specifications given in the annex;
- Amperometric transformer;
- Backup battery;
- Key selector 0-1;
- Wiring and terminal board;
- Declaration of conformità
- Electric layout
- Power supply 400V (3F + N) 50 - 60Hz
- The software of the framework can be in both Italian-English-French language and must be specified when ordering.
- The graphics can be customized on your request.

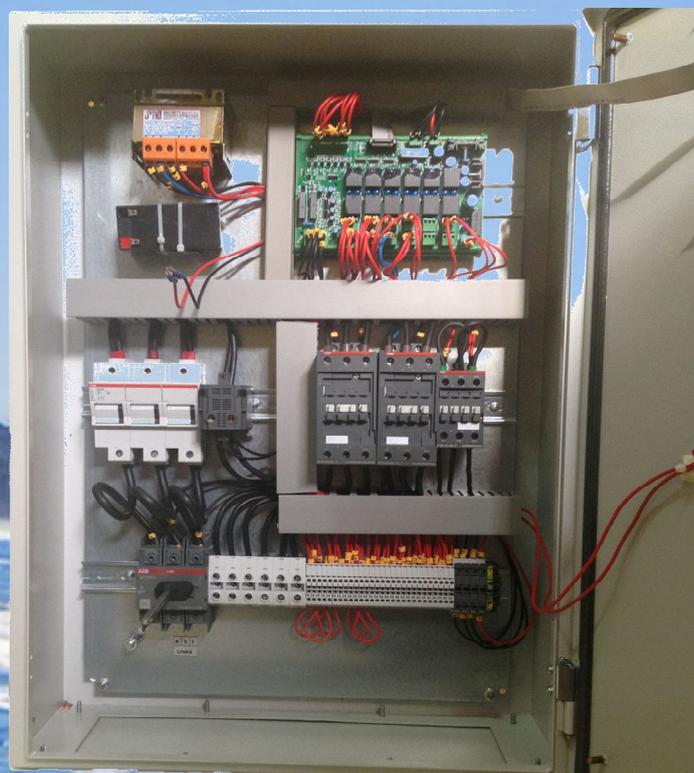

**AVVIATORE DIRETTO TRIFASE STELLA TRIANGOLO PER POMPA PRINCIPALE
IN GRUPPI ANTINCENDIO A NORME UNI 12845 (INTEGRA LA NORMA
UNI 10779)**

**UNI EN 12845 NORMES THREE-PHASE STAR-DELTA STARTER FOR MAIN PUMP OF
FIRE-FIGHTING GROUPS (IN ACCORDANCE WITH UNI 10779 NORMS)**

ADAP-ASTT

Codice Code	Potenza Indicativa a 400V Power at 400V		Dimensione Dimensions
	Hp	kW	mm
ASTT00750	10	7,5	600x400x200
ASTT01100	15	11	600x400x200
ASTT01300	17,5	13	600x400x200
ASTT01500	20	15	600x400x200
ASTT01850	25	18,5	600x400x200
ASTT02200	30	22	600x400x200
ASTT02600	35	26	700x500x200
ASTT03000	40	30	700x500x200
ASTT03700	50	37	700x500x200
ASTT04500	60	45	800x600x250
ASTT05500	70	55	800x600x250
ASTT05900	80	59	1000x600x250
ASTT06600	90	66	1000x600x250
ASTT07500	100	75	1000x600x250
ASTT09200	125	90	-
ASTT11000	150	110	-
ASTT13200	180	132	-
ASTT15000	200	150	-
ASTT18500	250	185	-
ASTT22000	300	220	-
ASTT26400	350	265	-
ASTT30000	400	300	-

**AVVIATORE DIRETTO TRIFASE PER POMPA PILOTA IN GRUPPI
ANTICENDIO A NORME UNI 12845
UNI EN 12845 NORMES THREE-PHASE DIRECT STARTER FOR PILOT PUMP OF FIRE-
FIGHTING GROUPS**

ADAP-APEM

Descrizione:

- Armadio in materiale metallico, IP55, di dimensioni adeguate
- Interruttore bloccoporta di portata adeguata;
- Contattore di portata adeguata;
- Scheda elettronica modello AT400S come da specifiche riportate in allegato;
- Trasformatore amperometrico;
- Cablaggio e morsettiera;
- Schema elettrico
- Dichiarazione di Conformità
- Alimentazione 400V (3F+N) 50 - 60Hz
- La grafica può essere personalizzata su Vostra richiesta.

Description:

- Metal cabinet, IP55, of adequate size
- Door lock switch with adequate capacity;
- Contactor with adequate capacity;
- Electronic card model AT400S as per the specifications given in the annex;
- Amperometric transformer;
- Wiring and terminal board;
- Declaration of conformità
- Electric layout
- Power supply 400V (3F + N) 50 - 60Hz
- The graphics can be customized on your request.



Codice Code	Potenza Indicativa a 400V Power at 400V	Dimensione Dimensions
APEM0750	10 Hp 7,5 kW	400x300x200 mm

**AVVIATORE DIRETTO TRIFASE PER POMPA PILOTA IN GRUPPI
ANTICENDIO A NORME UNI 12845
UNI EN 12845 NORMES THREE-PHASE DIRECT STARTER FOR PILOT PUMP OF FIRE-
FIGHTING GROUPS**


ADAP-APE

Descrizione:

- Casseta in PVC, IP55, di dimensioni adeguate;
- Interruttore bloccoporta di portata adeguata;
- Contattore di portata adeguata;
- Scheda elettronica modello AT400S come da specifiche riportate in allegato;
- Trasformatore amperometrico;
- Cablaggio e morsettiera;
- Schema elettrico
- Dichiarazione di Conformità
- Alimentazione 400V (3F+N) 50 - 60Hz
- La grafica può essere personalizzata su Vostra richiesta.

Descrizione:

- IP 55, PVC plastic cabinet, of adequate size
- Door lock switch with adequate capacity;
- Contactor with adequate capacity;
- Electronic card model AT400S as per the specifications given in the annex;
- Amperometric transformer;
- Wiring and terminal board;
- Declaration of conformità
- Electric layout
- Power supply 400V (3F + N) 50 - 60Hz
- The graphics can be customized on your request.

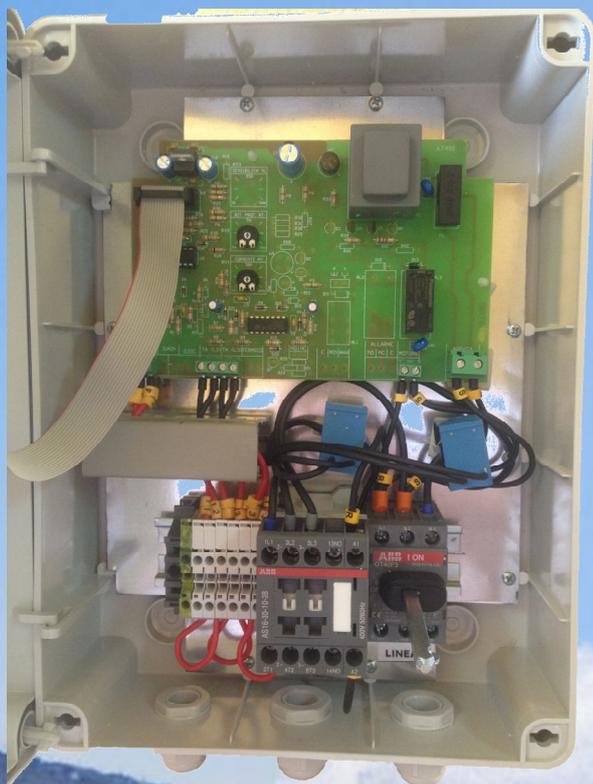

Codice Code	Potenza Indicativa a 400V Power at 400V	Dimensione Dimensions
APE0750	Hp 10	mm 300x220x120
	kW 7,5	

**AVVIATORE PER MOTOPOMPA IN GRUPPI ANTINCENDIO A NORME
UNI 12845 (INTEGRA LE NORME UNI 10779)
UNI EN 12845 NORMES STARTER FOR MOTOR PUMP OF FIRE-FIGHTING GROUPS
(IN ACCORDANCE UNI 10779 NORMS)**

ADAP-MOT

Descrizione:

- Armadio metallico, IP55 di dimensioni adeguate;
- Interruttore bloccoporta bipolare di portata adeguata;
- Scheda elettronica programmabile di comando e gestione motopompa CMA come da specifiche riportate in allegato;
- Indicazione di allarmi sulla scheda elettronica e display;
- Selettore man - 0 - aut a chiave;
- N°2 Caricabatteria 12V con controllo a micro-controllore completi di trasformatore 230V-14V;
- Controllo delle batterie sul scheda elettronica;
- Fusibili di protezione;
- Contagiri digitale;
- N°2 Teleruttori di potenza;
- Pulsante di emergenza;
- Magnetotermico differenziale per scaldiglia olio motore;
- Allarmi ti tipo "A" e tipo "B"
- Cablaggio e morsettieria;
- Schema elettrico
- Dichiarazione di Conformità
- Alimentazione 230V (F+N) 50 - 60Hz
- La grafica può essere personalizzata su Vostra richiesta.

Description:

- Metal cabinet, IP55 of adequate size;
- Bipolar door-lock switch with adequate capacity;
- Programmable electronic board for control and management of the CMA motor pump as per the specifications given in the annex;
- Indication of alarms on the electronic board and display;
- Man - 0 - key selector selector;
- N°2 12V battery charger with microcontroller control complete with 230V-14V transformer;
- Battery check on the electronic board;
- Protection fuses;
- Digital tachometer;
- N ° 2 Power contactors;
- Emergency button;
- Differential magnetothermal for engine oil heater;
- Alarms type "A" and type "B"
- Wiring and terminal board;
- IP 55, PVC plastic cabinet, Power supply 230V (F + N) 50 - 60Hz
- The graphics can be customized on your request.



Codice Code	Potenza Indicativa a 230V Power at 230V		Dimensione Dimensions
	<i>Hp</i>	<i>kW</i>	<i>mm</i>
APE0750	5,5 - 150	4 - 110	600x400x200

**AVVISATORE ACUSTICO LUMINOSO AUTOALIMENTATO A NORME UNI
EN 12845**

UNI EN 12845 NORMES ACOUSTIC AND VISUAL SERF SUPPLIED ALLARM

ADAP-REM2

Descrizione:

- Cassetta in PVC, IP55 di dimensioni adeguata;
- Interruttore bloccoporta bipolare di portata adeguata;
- Scheda relè per gestione allarmi;
- Trasformatore 230V-12V per alimentazione circuito ausiliari;
- Fusibili ausiliari;
- Pulsante di tacitazione;
- Lampada presenza rete;
- Batteria tampone;
- Caricabatteria;
- Lampeggiante Allarmi di tipo "A"
- Lampeggiante Allarmi di tipo "B"
- Cablaggio e morsettiera;
- Schema elettrico
- Dichiarazione di Conformità
- Alimentazione 230V (F+N) 50 - 60Hz

Description:

- PVC box, IP55 of adequate size;
- Bipolar door-lock switch with adequate capacity;
- Relay card for alarm management;
- 230V-12V transformer for auxiliary circuit supply;
- Auxiliary fuses;
- Silencing button;
- Network presence lamp;
- Backup battery;
- Charger;
- Flashing "A" type alarms
- Flashing "B" type alarms
- Wiring and terminal board;
- Declaration of conformità
- Electric layout
- Power supply 230V (F + N) 50 - 60Hz



Codice Code	Potenza Indicativa a 230V Power at 230V		Dimensione Dimensions
REM20750	Hp -	kW -	mm 380x300x120

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL SALE CONDITIONS

- Tutte le caratteristiche tecniche (peso, dimensioni, qualità specifiche) dei prodotti in catalogo devono intendersi puramente indicative e soggette a modifiche senza alcun preavviso.
- Ogni commissione, diretta o tramite Agente, deve pervenire in forma cartacea ed è soggetta all'approvazione da parte di **ADAP Elektrik sh.p.k.** a suo insindacabile giudizio.
- Eventuali reclami per vizi dei prodotti dovranno essere fatti entro 8 giorni dal ricevimento dei beni a mezzo raccomandata.
- I prezzi non includono l'IVA.
- Il trasporto è calcolato in base alle tariffe e/o condizioni vigenti al momento del ricevimento dell'ordine.
- La merce si intende consegnata quando viene messa a disposizione del Cliente e/o rimessa al Vettore o Corriere.
- La spedizione si intende sempre eseguita per conto del committente ed a suo rischio e pericolo, anche quando a carico di **ADAP Elektrik sh.p.k.**
- **ADAP Elektrik** si riserva il diritto di proprietà della merce messa a disposizione del Cliente fino al completo pagamento del prezzo di acquisto da parte di questi.
- L'installazione dei prodotti è a carico del Cliente. **ADAP Elektrik sh.p.k.** declina ogni responsabilità per danni causati dall'uso improprio dei prodotti e danni a persone e/o cose causati dalla non corretta installazione e/o manutenzione.
- Il pagamento delle fatture deve essere fatto direttamente a **ADAP Elektrik sh.p.k.** nei modi ed entro i termini indicati in esse.
- Secondo quanto previsto per Legge, la garanzia per i nostri prodotti li assicura contro eventuali difetti di fabbricazione e/o difetti imputabili ai materiali utilizzati. Essa si limita alla sostituzione e/o alla riparazione, presso la nostra sede, del prodotto e/ o del componente riconosciuto come difettoso. In nessun caso tale garanzia implica la possibilità di richiesta di indennità. Essa esclude interventi di manutenzione periodica e di riparazione e/o sostituzione dei prodotti soggetti a normale usura o degrado.
- Inoltre, non sono inclusi danni imputabili al mancato impiego dei ns. prodotti in impianti, macchine od installazioni non eseguiti a regola d'arte; all'uso improprio dei prodotti, all'inosservanza delle prescrizioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione, alla non corretta installazione, al collaudo o messa in servizio dei prodotti in modo non conforme alle normative tecniche e di sicurezza attualmente in vigore.
- *All the technical characteristics (weight, dimensions, specific qualities) of the products in catalogue must be considered purely indicative and they are variables without warning.*
- *Each order, directed or through Agent, must be received by means of letter and it is subordinated to the no-questionable approval from **ADAP Elektrik sh.p.k.***
- *Eventual claims for defects of the products will have to be made within 8 days from the reception of the goods by means of registered letter.*
- *The prices do not include the VAT*
- *The transport is calculated on base of the rates and/or enforced conditions at the moment of the reception of the order.*
- *The goods are considered received from the Client when they come put on hand of the Customer and/or received from the Carrier or Courier.*
- *The shipment always are considered executed on behalf of the Client and it is executed at risk and danger of the Client, also when executed by **ADAP Elektrik sh.p.k.***
- *ADAP Elektrik reserves the right of property to itself until the complete payment of the goods from Customer.*
- *The installation of the products is under responsibility of the Customer. **ADAP Elektrik sh.p.k.** declines every responsibility for damages caused by improper use of the products and damages at persons and/or at things caused from not corrected installation and/or maintenance.*
- *The payment of the invoices must be made to **ADAP Elektrik sh.p.k.** directly, in modalities and terms indicated.*
- *In compliance with the law, the guarantee for our products assures them against eventual defects of fabrication and/or imputable defects to the used materials. It is limited to the substitution and/or the repair, in our factory, of the product and/or the device recognized like defective. never such guarantee implies the possibility of demand for indemnity. It excludes periodic checks, the maintenance and/or the substitution of the products which are subject at normal usury or degradation.*
- *Moreover, damages imputable to lacked installation, to improper use, to bad observance of the prescription contained in the handbook of use and maintenance, to lacked test and putting in service of our products, not in compliance with the technical norms and safety norms currently in vigor, are not included*

www.adapelektrik.net



ADAP Elektrik sh.p.k

Rruga Halit Bajraktari
Shkoder-Albania

Phone: 00355674705037

E-mail: adapelektrik@gmail.com

Email: amministrazione@adapelektrik.net

Email: tecnico@adapelektrik.net

Email: elettronico@adapelektrik.net

NIPT:L46707003P